
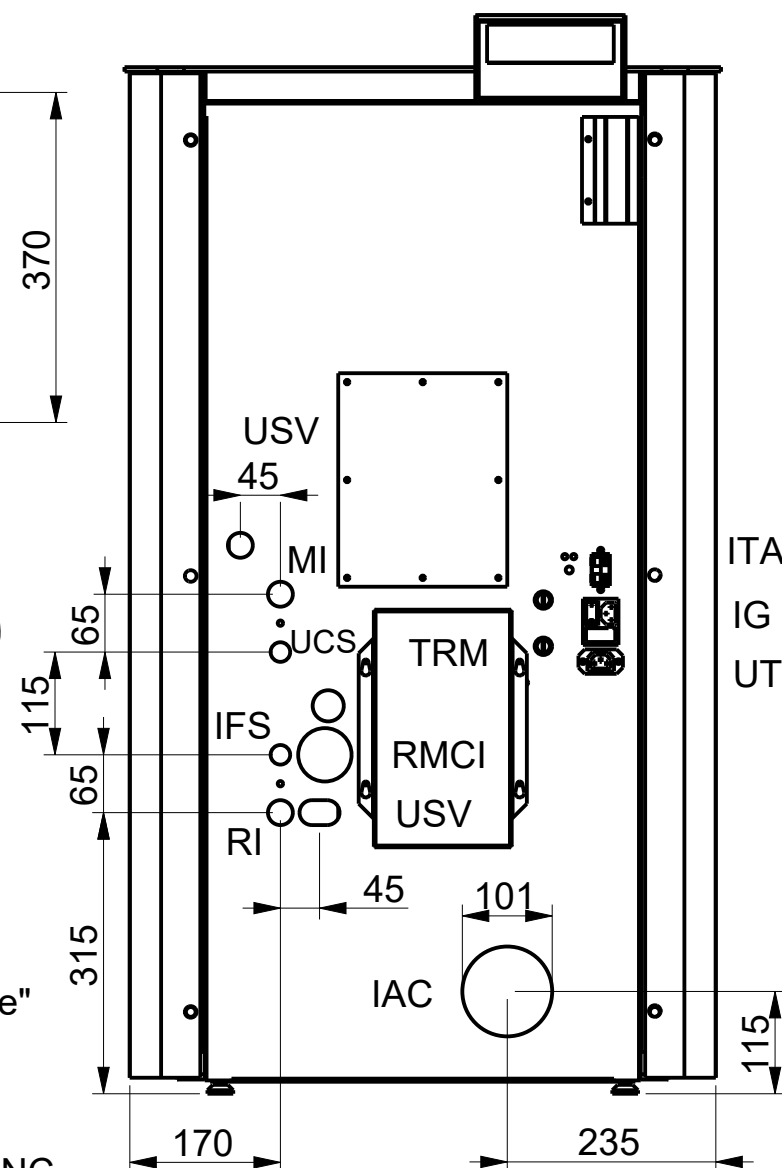


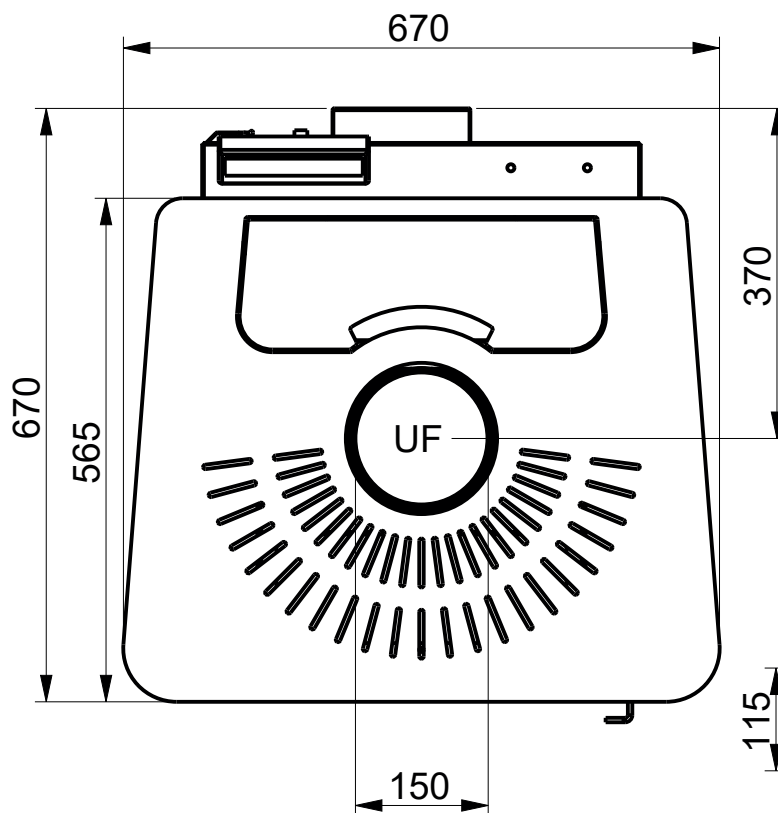

UF-Uscita Fumi
 USV-Uscita Scarico Valvole di Sicurezza
 MI-Mandata Impianto 3/4 M
 UCS-Uscita Calda Sanitaria 1/2 M "opzionale"
 IFS-Ingresso Fredda Sanitaria 1/2 M
 RI-Ritorno Impianto 3/4 M
 IAC-Ingresso Aria Comburente
 UT-Ucita Termostatata 230 Volt 50 Hz
 IG-Interruttore Generale con Portafusibili
 ITA-Ingresso Termostato Ambiente Esterno NC
 RMCI-Rubinetto Carico Manuale Impianto
 TRM-Termosti di Sicurezza a Riarmo Manuale